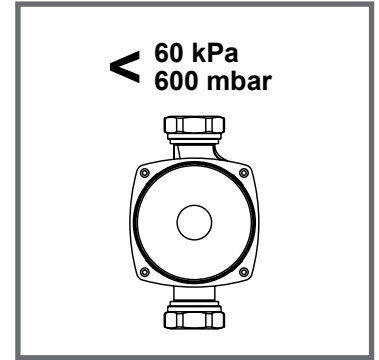
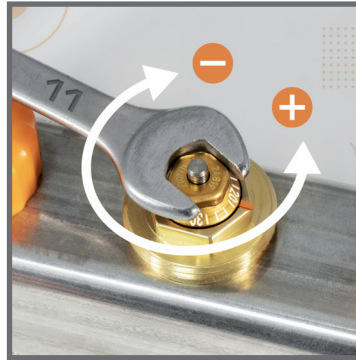
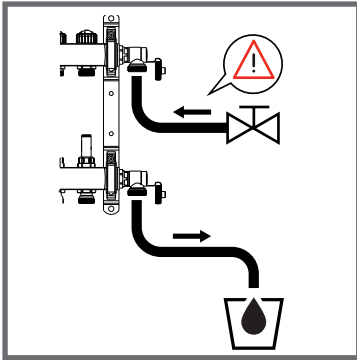

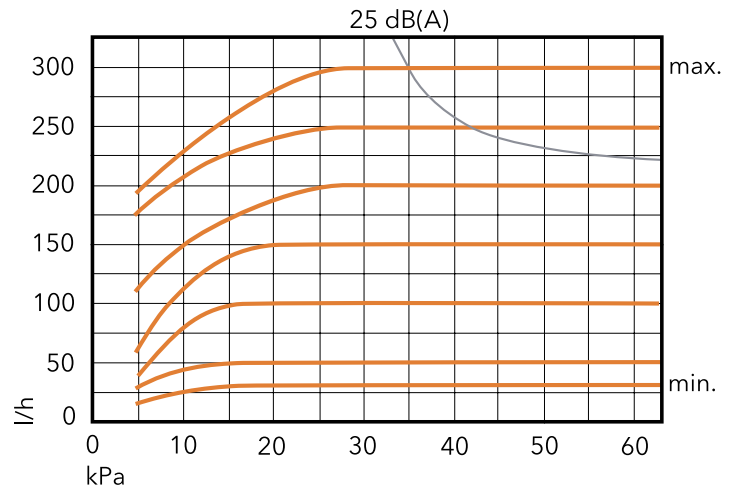
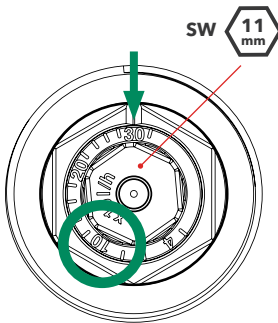
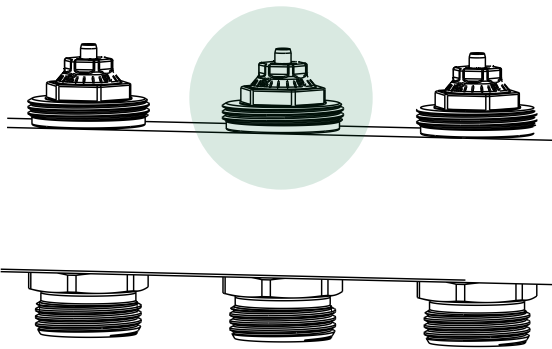


Comisa S.p.A. reserves the right to make improvements and changes to products and related technical data at any time and without notice.  
Comisa S.p.A. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche a prodotti e relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



 The flowmeter **MUST NOT BE USED** as a **BALANCING VALVE!**  
Its purpose is to have a direct and precise reading of the flow rate of each single circuit.  
Il flussimetro **NON DEVE ESSERE USATO** come **VALVOLA DI BILANCIAMENTO!**  
Il suo scopo è di avere una lettura diretta e precisa della portata di ogni singolo circuito.



POSITION	4	10	20	4	30
l/h	30 40 60 80	100 120 140 160 180 200	220 240 260 280	300	300

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5200	
$\Delta t$ [K]																												
5	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>28</b>															
8		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>											
10			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>29</b>							
15				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>30</b>		

$\Delta p$  min. 30 - 150 l/h = 17 kPa  
 $\Delta p$  min. 150 - 300 l/h = 25 kPa